


PRESTAZIONI LINEA COMBINATI

MODELLO	KOMBI-IG 600		
SCAMBIATORI FISSI ACQUA TECNICA			
INFERIORE	1,8 m ²	Prelievo in continuo	10-45 °C 35 ΔT
MANDATA (NELLO SCAMBIATORE)			
PORTATA	ΔT	T	POTENZA PORTATA
2000 l/h	11	60 °C	25 kW 0,17 l/s 619 l/h
2000 l/h	17	70 °C	40 kW 0,27 l/s 980 l/h
2000 l/h	22	80 °C	50 kW 0,34 l/s 1238 l/h
SUPERIORE	1,2 m ²	Prelievo in continuo	10-45 °C 35 ΔT
MANDATA (NELLO SCAMBIATORE)			
PORTATA	ΔT	T	POTENZA PORTATA
2000 l/h	7	60 °C	17 kW 0,11 l/s 413 l/h
2000 l/h	11	70 °C	27 kW 0,18 l/s 654 l/h
2000 l/h	14	80 °C	34 kW 0,23 l/s 826 l/h
PERDITE DI CARICO SCAMBIATORI FISSI ACQUA TECNICA			
SCAMBIATORE ACQUA SANITARIA			
ACS	4,0 m ²	18 m	DN 32
MANDATA (NEL SERBATOIO)			
PORTATA	ΔT	T	POTENZA PORTATA
2000 l/h	11	50 °C	27 kW 0,18 l/s 654 l/h
2000 l/h	22	60 °C	52 kW 0,35 l/s 1273 l/h
2000 l/h	33	70 °C	77 kW 0,52 l/s 1881 l/h
2000 l/h	42	80 °C	97 kW 0,66 l/s 2385 l/h
PERDITE DI CARICO SCAMBIATORE ACQUA SANITARIA			
DN 32 4,00 m ² 18 m			
PRELIEVO ACS A GENERATORE SPENTO			
ACCUMULO	65 °C	ACS	10 - 45 °C
PORTATA	Tempo di prelievo		Quantità acqua prelevata
10 l/min	34 min		338 litri
25 l/min	9 min		214 litri


MODELLO	KOMBI-IG 800	
----------------	---------------------	--

SCAMBIATORI FISSI ACQUA TECNICA					
INFERIORE	2,4 m ²		Prelievo in continuo	10-45 °C	35 ΔT
MANDATA (NELLO SCAMBIATORE)			POTENZA	PORTATA	
PORTATA	ΔT	T			
2000 l/h	14	60 °C	34 kW	0,23 l/s	826 l/h
2000 l/h	23	70 °C	53 kW	0,36 l/s	1307 l/h
2000 l/h	29	80 °C	67 kW	0,46 l/s	1651 l/h

SUPERIORE	1,8 m ²		Prelievo in continuo	10-45 °C	35 ΔT
MANDATA (NELLO SCAMBIATORE)			POTENZA	PORTATA	
PORTATA	ΔT	T			
2000 l/h	11	60 °C	25 kW	0,17 l/s	619 l/h
2000 l/h	17	70 °C	40 kW	0,27 l/s	980 l/h
2000 l/h	22	80 °C	50 kW	0,34 l/s	1238 l/h

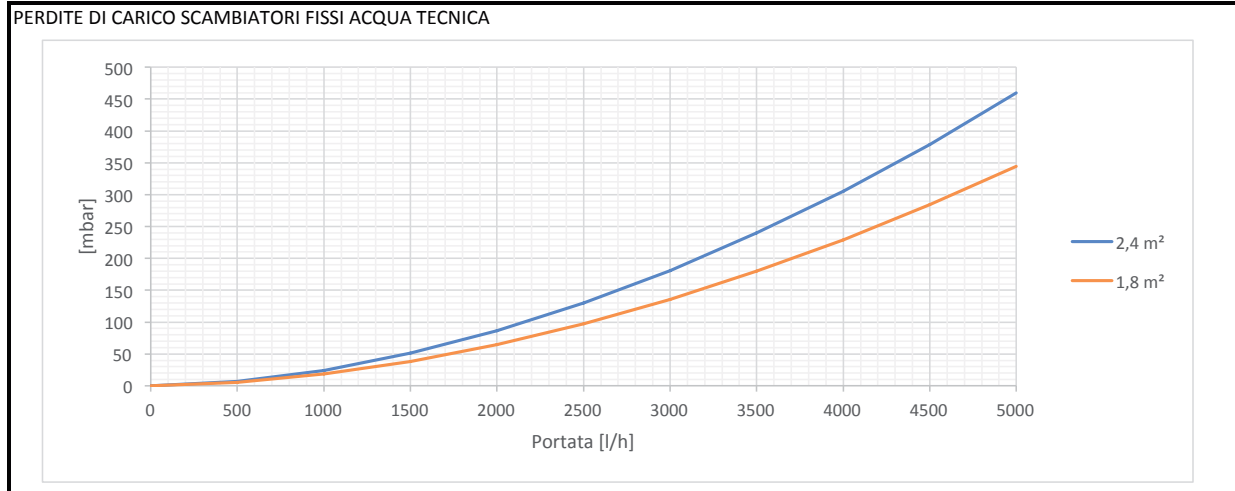

SCAMBIATORE ACQUA SANITARIA					
ACS	6,0 m ²		27 m	DN 32	
MANDATA (NEL SERBATOIO)			Prelievo in continuo	10-45 °C	35 ΔT
PORTATA	ΔT	T	POTENZA	PORTATA	
2000 l/h	17	50 °C	40 kW	0,27 l/s	980 l/h
2000 l/h	33	60 °C	78 kW	0,53 l/s	1909 l/h
2000 l/h	49	70 °C	115 kW	0,78 l/s	2821 l/h
2000 l/h	63	80 °C	146 kW	0,99 l/s	3578 l/h

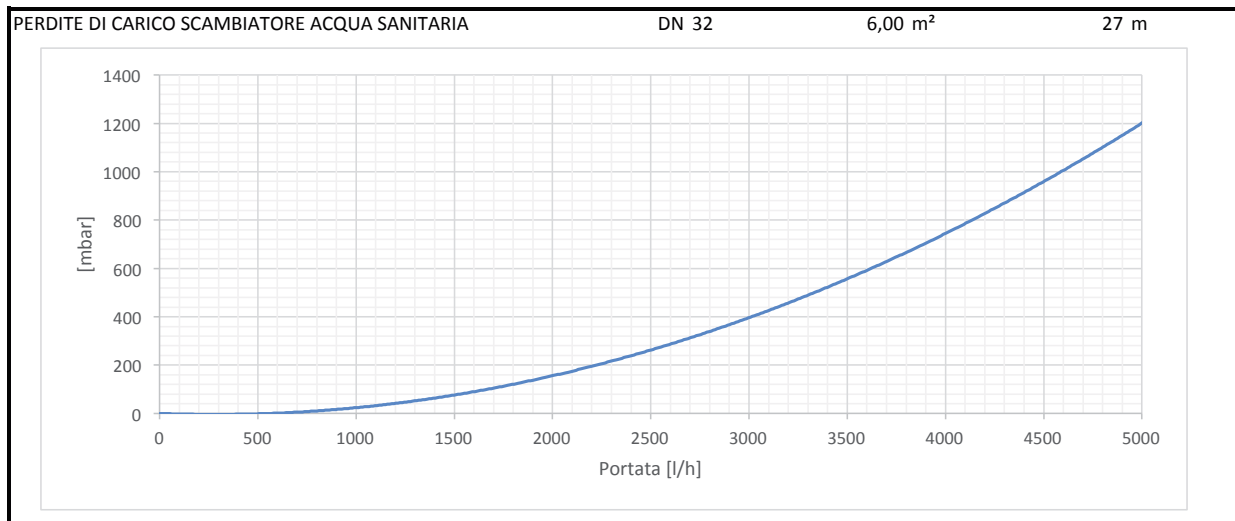


PRELIEVO ACS A GENERATORE SPENTO					
ACCUMULO	65 °C		ACS	10 - 45 °C	
PORTATA			Tempo di prelievo	Quantità acqua prelevata	
10 l/min			60 min	604 litri	
25 l/min			15 min	376 litri	

MODELLO		KOMBI-IG 1000			
SCAMBIATORI FISSI ACQUA TECNICA					
INFERIORE	3 m ²	Prelievo in continuo		10-45 °C	35 ΔT
MANDATA (NELLO SCAMBIATORE)					
PORTATA	ΔT	T	POTENZA	PORTATA	
2000 l/h	18	60 °C	42 kW	0,29 l/s	1032 l/h
2000 l/h	29	70 °C	67 kW	0,45 l/s	1634 l/h
2000 l/h	36	80 °C	84 kW	0,57 l/s	2064 l/h
SUPERIORE	2,4 m ²	Prelievo in continuo		10-45 °C	35 ΔT
MANDATA (NELLO SCAMBIATORE)					
PORTATA	ΔT	T	POTENZA	PORTATA	
2000 l/h	14	60 °C	34 kW	0,23 l/s	826 l/h
2000 l/h	23	70 °C	53 kW	0,36 l/s	1307 l/h
2000 l/h	29	80 °C	67 kW	0,46 l/s	1651 l/h
PERDITE DI CARICO SCAMBIATORI FISSI ACQUA TECNICA					
SCAMBIATORE ACQUA SANITARIA					
ACS	7,5 m ²	34 m	DN 32		
MANDATA (NEL SERBATOIO)					
PORTATA	ΔT	T	POTENZA	PORTATA	
2000 l/h	21	50 °C	50 kW	0,34 l/s	1226 l/h
2000 l/h	42	60 °C	97 kW	0,66 l/s	2387 l/h
2000 l/h	62	70 °C	144 kW	0,98 l/s	3526 l/h
2000 l/h	78	80 °C	182 kW	1,24 l/s	4472 l/h
PERDITE DI CARICO SCAMBIATORE ACQUA SANITARIA					
		DN 32	7,50 m ²	34 m	
PRELIEVO ACS A GENERATORE SPENTO					
ACCUMULO	65 °C	ACS		10 - 45 °C	
PORTATA	Tempo di prelievo		Quantità acqua prelevata		
10 l/min	84 min		842 litri		
25 l/min	21 min		519 litri		


MODELLO	KOMBI-IG 1250	
----------------	----------------------	--

SCAMBIATORI FISSI ACQUA TECNICA					
INFERIORE	3 m ²	Prelievo in continuo		10-45 °C	35 ΔT
MANDATA (NELLO SCAMBIATORE)					
PORTATA	ΔT	T	POTENZA	PORTATA	
2000 l/h	18	60 °C	42 kW	0,29 l/s	1032 l/h
2000 l/h	29	70 °C	67 kW	0,45 l/s	1634 l/h
2000 l/h	36	80 °C	84 kW	0,57 l/s	2064 l/h

SUPERIORE	2,4 m ²	Prelievo in continuo		10-45 °C	35 ΔT
MANDATA (NELLO SCAMBIATORE)					
PORTATA	ΔT	T	POTENZA	PORTATA	
2000 l/h	14	60 °C	34 kW	0,23 l/s	826 l/h
2000 l/h	23	70 °C	53 kW	0,36 l/s	1307 l/h
2000 l/h	29	80 °C	67 kW	0,46 l/s	1651 l/h

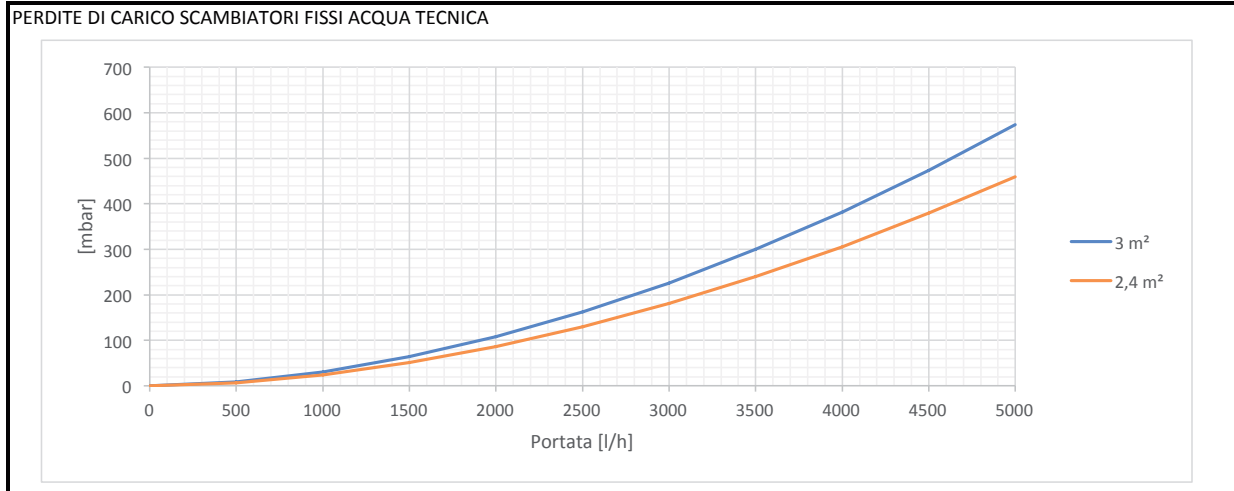

SCAMBIATORE ACQUA SANITARIA					
ACS	7,5 m ²	34 m	DN 32		
MANDATA (NEL SERBATOIO)					
PORTATA	ΔT	T	POTENZA	PORTATA	
2000 l/h	21	50 °C	50 kW	0,34 l/s	1226 l/h
2000 l/h	42	60 °C	97 kW	0,66 l/s	2387 l/h
2000 l/h	62	70 °C	144 kW	0,98 l/s	3526 l/h
2000 l/h	78	80 °C	182 kW	1,24 l/s	4472 l/h

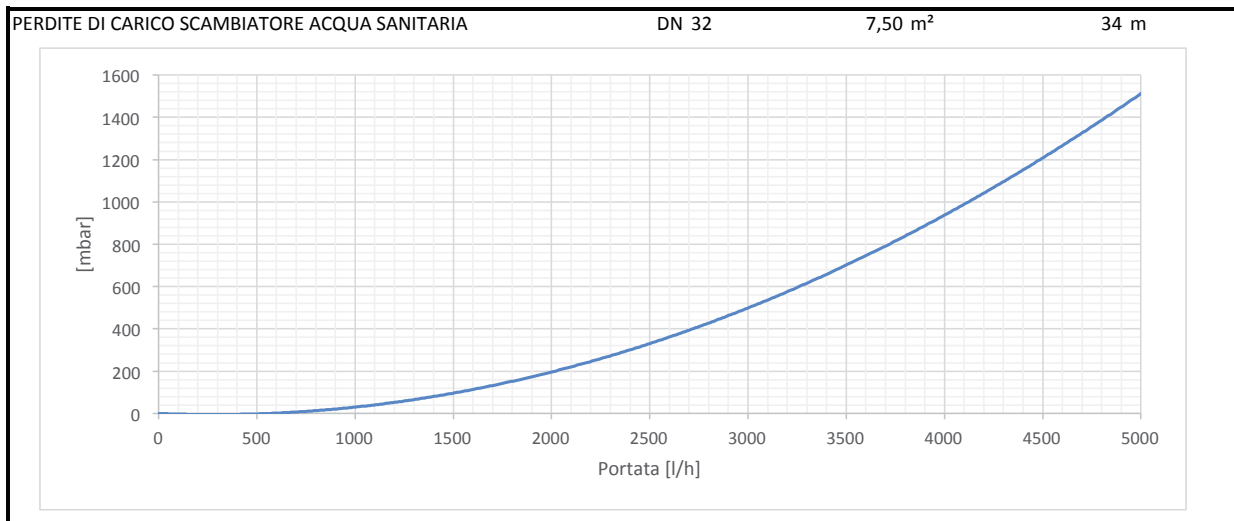


PRELIEVO ACS A GENERATORE SPENTO					
ACCUMULO	65 °C	ACS		10 - 45 °C	
PORTATA	Tempo di prelievo		Quantità acqua prelevata		
10 l/min	91 min		913 litri		
25 l/min	22 min		561 litri		


MODELLO		KOMBI-IG 1500			
SCAMBIATORI FISSI ACQUA TECNICA					
INFERIORE	3,6 m ²	Prelievo in continuo		10-45 °C	35 ΔT
MANDATA (NELLO SCAMBIATORE)					
PORTATA	ΔT	T	POTENZA	PORTATA	
2000 l/h	22	60 °C	50 kW	0,34 l/s	1238 l/h
2000 l/h	34	70 °C	80 kW	0,54 l/s	1961 l/h
2000 l/h	43	80 °C	101 kW	0,69 l/s	2477 l/h
SUPERIORE	2,4 m ²	Prelievo in continuo		10-45 °C	35 ΔT
MANDATA (NELLO SCAMBIATORE)					
PORTATA	ΔT	T	POTENZA	PORTATA	
2000 l/h	14	60 °C	34 kW	0,23 l/s	826 l/h
2000 l/h	23	70 °C	53 kW	0,36 l/s	1307 l/h
2000 l/h	29	80 °C	67 kW	0,46 l/s	1651 l/h
PERDITE DI CARICO SCAMBIATORI FISSI ACQUA TECNICA					
SCAMBIATORE ACQUA SANITARIA					
ACS	10,0 m ²	45 m	DN 32		
MANDATA (NEL SERBATOIO)					
PORTATA	ΔT	T	POTENZA	PORTATA	
2000 l/h	29	50 °C	67 kW	0,45 l/s	1634 l/h
2000 l/h	56	60 °C	130 kW	0,88 l/s	3182 l/h
2000 l/h	82	70 °C	191 kW	1,31 l/s	4701 l/h
2000 l/h	104	80 °C	243 kW	1,66 l/s	5963 l/h
PERDITE DI CARICO SCAMBIATORE ACQUA SANITARIA					
		DN 32	10,00 m ²	45 m	
PRELIEVO ACS A GENERATORE SPENTO					
ACCUMULO	65 °C	ACS		10 - 45 °C	
PORTATA	Tempo di prelievo		Quantità acqua prelevata		
10 l/min	127 min		1272 litri		
25 l/min	32 min		794 litri		

MODELLO	KOMBI-IG 2000
----------------	----------------------

SCAMBIATORI FISSI ACQUA TECNICA						
INFERIORE		4,2 m ²	Prelievo in continuo		10-45 °C	35 ΔT
MANDATA (NELLO SCAMBIATORE)						
PORTATA	ΔT	T	POTENZA		PORTATA	
2000 l/h	25	60 °C	59 kW	0,40 l/s	1445 l/h	
2000 l/h	40	70 °C	93 kW	0,64 l/s	2288 l/h	
2000 l/h	51	80 °C	118 kW	0,80 l/s	2890 l/h	
SUPERIORE		3 m ²	Prelievo in continuo		10-45 °C	35 ΔT
MANDATA (NELLO SCAMBIATORE)						
PORTATA	ΔT	T	POTENZA		PORTATA	
2000 l/h	18	60 °C	42 kW	0,29 l/s	1032 l/h	
2000 l/h	29	70 °C	67 kW	0,45 l/s	1634 l/h	
2000 l/h	36	80 °C	84 kW	0,57 l/s	2064 l/h	

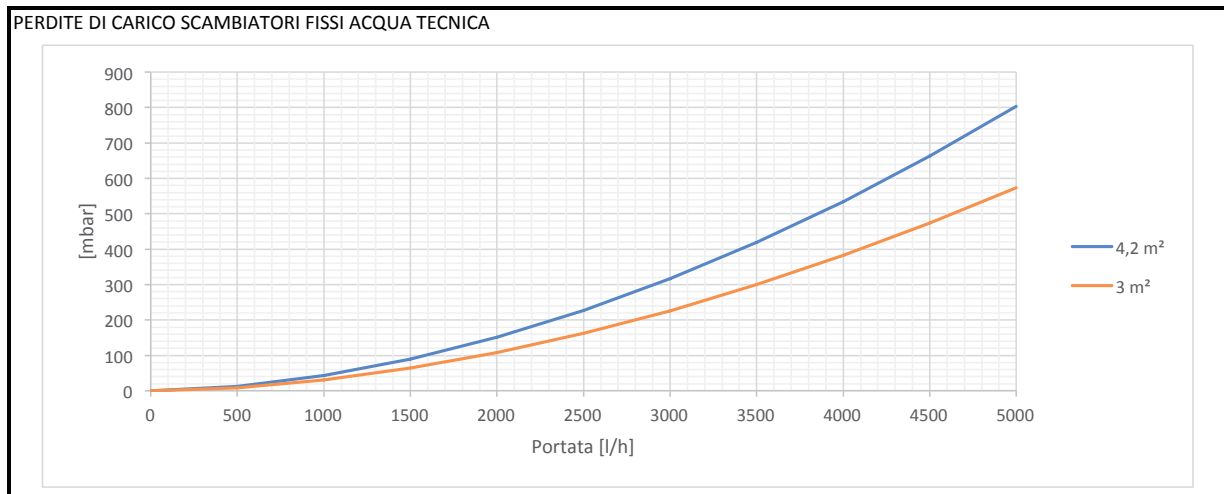

SCAMBIATORE ACQUA SANITARIA						
ACS		10,0 m ²	45 m	DN 32		
MANDATA (NEL SERBATOIO)						
PORTATA	ΔT	T	POTENZA		PORTATA	
2000 l/h	29	50 °C	67 kW	0,45 l/s	1634 l/h	
2000 l/h	56	60 °C	130 kW	0,88 l/s	3182 l/h	
2000 l/h	82	70 °C	191 kW	1,31 l/s	4701 l/h	
2000 l/h	104	80 °C	243 kW	1,66 l/s	5963 l/h	

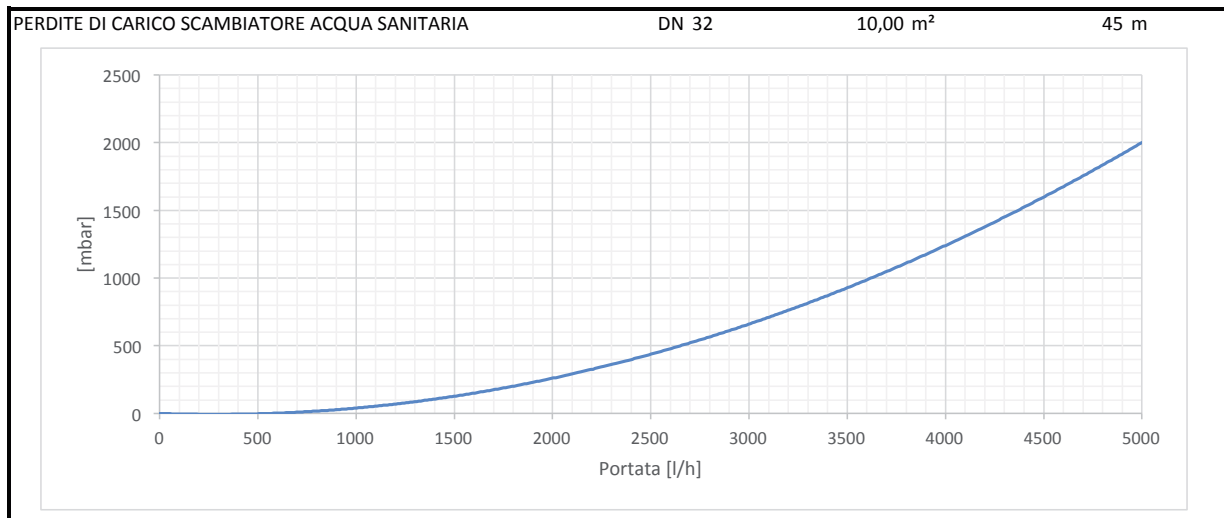

PRELIEVO ACS A GENERATORE SPENTO			
ACCUMULO		65 °C	ACS 10 - 45 °C
PORTATA		Tempo di prelievo	Quantità acqua prelevata
10 l/min		133 min	1326 litri
25 l/min		37 min	924 litri